

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 311/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

дата документа основания: 30.06.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшихская, ул. Вольная, артезианская скважина

акт отбора проб: № б/н от 30.06.2021 г.

дата и время отбора проб: 30.06.2021 12:00

отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

в присутствии: зам.Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А..

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.06.2021 13:00

даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021

фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 7                      | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,39                   | 0,08                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 19,89                  | 3,98                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 393,4                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,76                   | 0,20                           | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,58                   | 0,84                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,72                   | 0,14                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 312/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшехская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

дата документа основания: 30.06.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская, скважина ул. Крестьянская (лесхоз)

акт отбора проб: № б/н от 30.06.2021 г.

дата и время отбора проб: 30.06.2021 11:40

отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

в присутствии: зам. Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А..

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.06.2021 13:00

даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021

фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив             | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 8                      | -                              | не более 50 в 1 мл   | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствует | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие           | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2           | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,26                   | 0,05                           | не более 1,5         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2           | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 10,91                  | 2,18                           | не более 20          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 381,2                  | 10,0                           | не более 1000        | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50        | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,87                   | 0,20                           | 7,0-8,5              | ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,48                   | 0,82                           | не более 7,0         | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,64                   | 0,13                           | не более 5,0         | [потенциометрический (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод)                  |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |

|    |                                      |      |             |   |                |                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | массовая концентрация нефтепродуктов | мг/л | менее 0,020 | - | не более 0,100 | ПНД Ф 14.1:24.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.

\*\*Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

\*\*\*ОЛДД не несёт ответственность за отбор проб, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности  
ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом


С.С. Беспалова

Заведующий бактериологическим отделом  
М.П.

В.А. Геманова

Окончание документа

14.07.2021

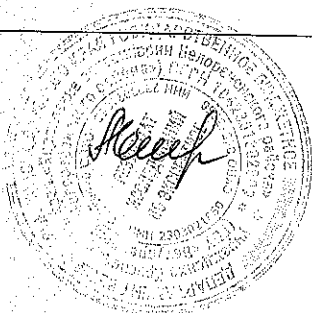

Ответственный за оформление экспертизы: Артеменко Е.М.

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru  
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 313/А от 12.07.2021**

**При исследовании образца:** вода питьевая из артезианской скважины

**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1

**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое

**дата документа основания:** 30.06.2021

**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшихская, скважина ул. Мира

**акт отбора проб:** № б/н от 30.06.2021 г.

**дата и время отбора проб:** 30.06.2021 11:20

**отбор проб произвел:** Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

**в присутствии:** зам.Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А.

**НД, регламентирующий правила отбора:** ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

**сопроводительный документ:** акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н

**количество проб:** 1 проба

**дата поступления:** 30.06.2021 11:20

**даты проведения испытаний:** 30.06.2021 - 12.07.2021

**фактическое место проведения испытаний:** отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

**на соответствие требованиям:** СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

**получен следующий результат:**

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 6                      | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,39                   | 0,08                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 19,89                  | 3,98                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016                                                                                                                                         |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 370,8                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,94                   | 0,20                           | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,18                   | 0,78                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,88                   | 0,18                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |

|    |                                      |      |             |   |                |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | массовая концентрация нефтепродуктов | мг/л | менее 0,020 | - | не более 0,100 | ПНД Ф 14.1:2:4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.

\*\*Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

\*\*\*ОЛД не несёт ответственность за отбор проб, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности  
ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом


С.С. Беспалова

Заведующий бактериологическим отделом  
М.П.

В.А. Геманова

Окончание документа

14.07.2021

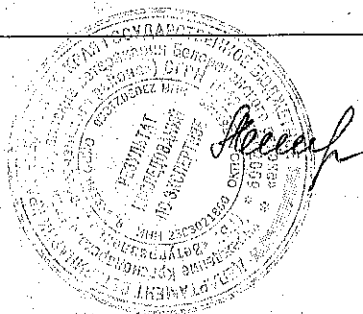

Ответственный за оформление экспертизы: Артеменко Е.М.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3

тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 311/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшехская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

дата документа основания: 30.06.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская, ул. Вольная, артезианская скважина

акт отбора проб: № 6/н от 30.06.2021 г.

дата и время отбора проб: 30.06.2021 12:00

отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

в присутствии: зам. Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А..

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № 6/н

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.06.2021 13:00

даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021

фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (исопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 7                      | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,39                   | 0,08                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 19,89                  | 3,98                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 393,4                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,76                   | 0,20                           | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,58                   | 0,84                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,72                   | 0,14                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru  
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 314/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604,  
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

дата документа основания: 30.06.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшихская, скважина ул. Табачная

акт отбора проб: № 6/н от 30.06.2021 г.

дата и время отбора проб: 30.06.2021 11:00

отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

в присутствии: зам. Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № 6/н

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.06.2021 13:00

даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021

фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 9                      | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,39                   | 0,08                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 1,34                   | 0,40                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 396,2                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (pH)                     | ед.рН            | 7,74                   | -                              | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,28                   | 0,79                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,80                   | 0,16                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |

|    |                                      |      |             |   |                |                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | массовая концентрация нефтепродуктов | мг/л | менее 0,020 | - | не более 0,100 | ПНД Ф 14.1.2:4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентраторов серии КН |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.

\*\*Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

\*\*\*ОЛДД не несёт ответственность за отбор проб, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности  
ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Беспалова


Заведующий бактериологическим отделом  
М.П.

В.А. Геманова

Окончание документа

Ответственный за оформление экспертизы: Артеменко Е.М.

14.07.2021

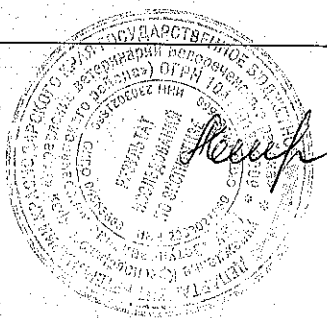

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru  
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 316/А от 12.07.2021**

**При исследовании образца:** вода питьевая из артезианской скважины  
**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1  
**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое  
**дата документа основания:** 30.06.2021  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, х. Кубанский, скважина  
**акт отбора проб:** № б/н от 30.06.2021 г.  
**дата и время отбора проб:** 30.06.2021 08:50  
**отбор проб произвел:** Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  
**в присутствии:** зам.Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А..  
**НД, регламентирующий правила отбора:** ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012  
**сопроводительный документ:** акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 30.06.2021 13:00  
**даты проведения испытаний:** 30.06.2021 - 12.07.2021  
**фактическое место проведения испытаний:** отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"  
**получен следующий результат:**

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 10                     | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,26                   | 0,05                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 19,89                  | 3,98                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 413,2                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,57                   | 0,20                           | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 5,63                   | 0,84                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,88                   | 0,18                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |

|    |                                      |      |             |   |                |                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | массовая концентрация нефтепродуктов | мг/л | менее 0,020 | - | не более 0,100 | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентраторов серии КН |
|----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.

\*\*Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

\*\*\*ОЛДД не несёт ответственность за отбор проб, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности  
ГБУ "Ветуправление Белореченского района" \_\_\_\_\_

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом \_\_\_\_\_

С.С. Беспалова


Заведующий бактериологическим отделом \_\_\_\_\_  
М.П.

В.А. Геманова

Окончание документа

14.07.2021

Ответственный за оформление экспертизы: Артеменко Е.М.

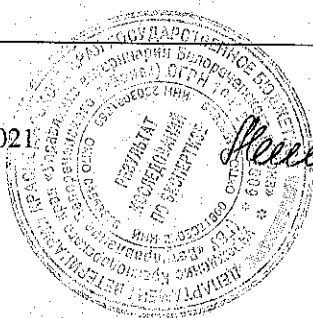

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru  
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 317/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

дата документа основания: 30.06.2021

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, х. Терновы, скважина

акт отбора проб: № б/н от 30.06.2021 г.

дата и время отбора проб: 30.06.2021 08:00

отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

в присутствии: зам.Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012

сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.06.2021 13:00

даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021

фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив            | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 7                      | -                              | не более 50 в 1 мл  | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствие | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствие          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,64                   | 0,13                           | не более 1,5        | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 9,41                   | 2,82                           | не более 20         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 400,0                  | 10,0                           | не более 1000       | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50       | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | ед.рН            | 7,83                   | 0,20                           | 7,0-8,5             | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 4,09                   | 0,61                           | не более 7,0        | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,72                   | 0,14                           | не более 5,0        | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                     |                                                                                                                                                           |

|     |                                      |      |             |   |                |                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | массовая концентрация нефтепродуктов | мг/л | менее 0,020 | - | не более 0,100 | ПНД Ф 14.1:2.4.168-00 - Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентраторов серии КН |
|-----|--------------------------------------|------|-------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.

\*\*Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

\*\*\*ОЛДД не несет ответственность за отбор проб, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Начальник отдела лабораторно-диагностической деятельности  
ГБУ "Ветуправление Белореченского района"

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом

С.С. Беспалова


Заведующий бактериологическим отделом  
М.П.

В.А. Геманова

Окончание документа

14.07.2021

Ответственный за оформление экспертизы: Артеменко Е.М.

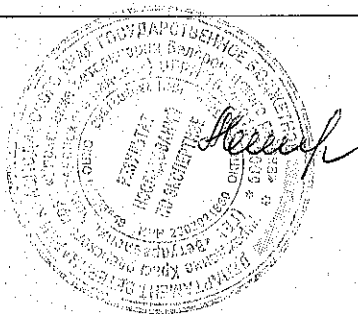

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru  
Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

Результат исследований по экспертизе № 318/А от 12.07.2021

При исследовании образца: вода питьевая из артезианской скважины  
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1  
основание для проведения лабораторных исследований: плановое  
дата документа основания: 30.06.2021  
место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, х. Фадеевский, скважина  
акт отбора проб: № б/н от 30.06.2021 г.  
дата и время отбора проб: 30.06.2021 08:30  
отбор проб произвел: Ковальчук Е.Н. ведущий ветврач ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  
в присутствии: зам.Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А..  
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012  
сопроводительный документ: акт отбора проб, сопроводительное письмо № б/н  
количество проб: 1 проба  
дата поступления: 30.06.2021 13:00  
даты проведения испытаний: 30.06.2021 - 12.07.2021  
фактическое место проведения испытаний: отдел лабораторно-диагностической деятельности, химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  
на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"  
получен следующий результат:

| № п/п                                        | Наименование показателя                        | Ед. изм.         | Результат испытаний    | Погрешность (неопределенность) | Норматив             | НД на метод испытаний                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>         |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 1                                            | Общее микробное число                          | КОЕ/мл           | 8                      | -                              | не более 50 в 1 мл   | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 2                                            | Общие колиформные бактерии                     | КОЕ              | не обнаружены          | -                              | в 100 мл отсутствует | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| 3                                            | Термотолерантные колиформные бактерии          | КОЕ              | не обнаружено в 100 мл | -                              | отсутствует          | МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды                          |
| <b>Показатели качества</b>                   |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 4                                            | Запах                                          | балл             | 0                      | -                              | не более 2           | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 5                                            | Мутность                                       | мг/л             | 0,64                   | 0,13                           | не более 1,5         | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 6                                            | Привкус                                        | балл             | 0                      | -                              | не более 2           | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 7                                            | Цветность                                      | градус цветности | 8,82                   | 2,65                           | не более 20          | ГОСТ Р 57164-2016 - Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности                                                                            |
| 8                                            | сухой остаток                                  | мг/л             | 390,2                  | 10,0                           | не более 1000        | ГОСТ 18164-72 - Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка                                                                                |
| <b>Показатели качества воды</b>              |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |
| 9                                            | Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) | мг/л             | менее 0,015            | -                              | не более 0,50        | ГОСТ 31857-2012 - Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ.                                                             |
| 10                                           | Водородный показатель (рН)                     | едрН             | 7,77                   | 0,20                           | 7,0-8,5              | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794) - Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом |
| 11                                           | Общая жесткость                                | °Ж               | 3,99                   | 0,59                           | не более 7,0         | ГОСТ 31954-2012 - Вода питьевая. Методы определения жесткости                                                                                             |
| 12                                           | Перманганатная окисляемость                    | мг/л             | 0,80                   | 0,16                           | не более 5,0         | ПНД Ф 14.1:2.4:154-99 - Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод                                         |
| <b>Химико-токсикологические исследования</b> |                                                |                  |                        |                                |                      |                                                                                                                                                           |

